

Raychem

IXSU-F

5-35KV Class
Heat Shrinkable Termination
For Solid Dielectric
Shielded, Single Conductr,
Polymeric Cable

5-35KV 等級 單芯
遮蔽電力電纜應用之
熱縮型末端處理組件



Raychem 熱縮式電纜末端產品已運轉超過三十年，其經驗充份展現出瑞侃公司於材料科學之領先地位，公司以此項條件不斷的研發出新一代之產品。

IXSU-F 之設計可滿足所有氣候條件且可應用至 **42KV** 等級。組件滿足末端之電力特性、電應力控制及防水性之各項要求。

瑞侃公司了解高分子與合成絕緣材料之差異性，運用各種材料特性組成之基礎配方及添加材料，讓其發揮各項所期望之特性，以達到熱縮電纜末端處理組件之各項優秀特性。



IXSU-F 所選用之材料乃經過多年研發單位心血結晶所得到符合電氣與環境要求之材料。此材料配方是經過多年改良與數十年之穩定性與長期運轉所展現出抗電痕、抗機械應力、適用於嚴苛環境與高絕緣強度等各項特性。要求之架空直線接續處理等應用範圍。

產品特色

- 高功能性電纜處理材料
- 新的電應力控制系統
- 電應力控制系統一體整合
- 提供乳膠 Mastic 防水膠片
- 針對熱縮設計
- 精實緊密的一體設計
- 符合所有尺寸
- 施工簡易

產品優勢

- 超級抗紫外線 UV 能力
- 無可比擬的抗電痕和耐腐蝕性能
- 高斥水性
- 優良的高壓絕緣材料
- 超高耐雷擊的表現
- 真正有效防止水氣進入
- 有效節省空間

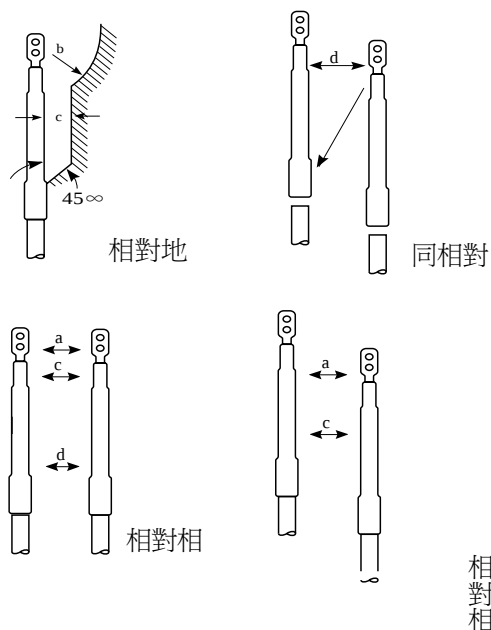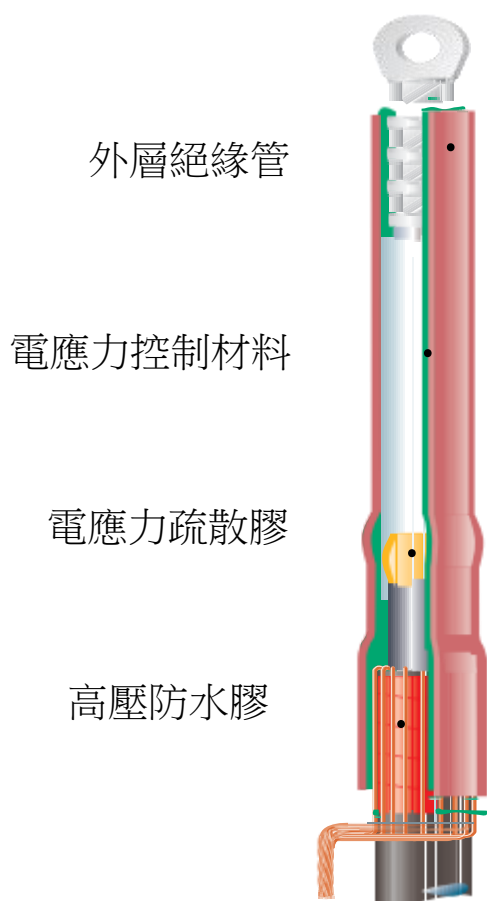

最小空間距離

系統電壓 kV	a 火相對火相	b 火相對地	c 絕緣相對相，地對相	d
5-8kV	160mm	60mm	30mm	20mm
15kV	175mm	100mm	35mm	23mm
25kV	225mm	150mm	40mm	25mm
35kV	325mm	225mm	50mm	35mm

技術資料

IXSU-F 的完整測試及資料

Raychem

熱縮式高壓電纜末端處理，完全符合 IEEE-48 及 VDE-0278 第一等級電

纜頭的要求。提供了壽命長、無故障的終身服務品質。各式各樣的獨立試驗及客戶的使用紀錄、評價與我們的經驗，再再的都證明這個 IXSU-F 系統，甚至於在嚴重污染的環境下，都可以維持一貫長期的耐

力性、可靠性和穩定性。

Raychem

抗電痕 外層絕緣套管，因為可以在面對環境的污染及嚴苛的長期電應力壓力下，功效不會降低而久負盛名，這個抗電痕絕緣套管並不需要任何的維修及週期性的清潔維護。

另外，廣泛的負載循環試驗

(Load - cycle testing) 確保了此電纜頭系統與電纜之悶的

“熱—機械相容性”

(Thermo-mechanical compatibility)。

測試項目/說明	5-8KV	15KV	25KV	35KV
交流耐壓 1 分鐘(kV)	35	50	65	90
直流耐壓 15 分鐘(kV)	65	75	105	140
部分放電, 3pc(最小電壓)	9	15.6	25.8	36
衝及耐壓, 1.2x50µs(室外)	80-95	110	150	200
濕耐壓, 10 秒 kV rms	30	45	60	80
乾耐壓, 6 小時 kV rms	25	34	55	75
連續電流額定	與電纜的電流額定相同			

建議參考規範

電力電纜處理頭組隊必須完全在原廠工程設計、製造，以符合應用需求。

這組套件必須包含熱縮式 High-permittivity，及符合 ASTM D2303 標準具有紫外線 UV 穩定和無電炭痕特性(Nontracking)的外絕緣套管與雨帽(室外應用)。

採用不硬不裂的熱促進活性乳膠(Mastics)作為密封材料，以確保濕氣沒有滲入的可能。

抗污染性也可以加以要求，電纜頭應符合或超過 IEEE-48 及 VDE-0278 一級電纜頭的最低要求，及可要求它符合中間接續規範 IEEE-404 要求的 130°C 負載循環老化試驗要求。

多芯電力電纜處理頭組件

多芯電纜投必須考慮到如何將多芯電纜外拉所產生的拉應力控制住，所以除了每相所需的店裡處理頭外，必須包含有，內層在出廠前已經塗佈了熱封膠的熱縮式電纜分歧封套(Cable breakoutboot)，來達成拉應力舒緩及密封的目的。

另外，每組套件應包含足夠長度的熱縮絕緣保護套管，用來防止位於分歧套管(Boot)與每相電纜頭之間外露的遮蔽層上，發生腐蝕及移位等現象。

屋內型	屋外型	導體尺寸 mm	絕緣外徑 mm 最小-最大	最大電纜 外徑 mm
5KV 等級銅帶／銅線 遮蔽 單芯電力電纜				
IXSU-F-3111	OXSU-F-3111	10-38	16.3	24
IXSU-F-3121	OXSU-F-3121	60-125	13.7-20.8	30
IXSU-F-3131	OXSU-F-3131	150-250	18.6-28.4	38
IXSU-F-3141	OXSU-F-3141	300-500	25.7-36.2	53
IXSU-F-3151	OXSU-F-3151	550-1000	34.0-42.2	70
8KV 等級銅帶／銅線 遮蔽 單芯電力電纜				
IXSU-F-3111	OXSU-F-3111	10-30	16.3	24
IXSU-F-3121	OXSU-F-3121	38-100	13.7-20.8	30
IXSU-F-3131	OXSU-F-3131	125-250	18.6-28.4	38
IXSU-F-3141	OXSU-F-3141	300-500	25.7-36.2	53
IXSU-F-3151	OXSU-F-3151	550-800	34.0-42.2	70
15KV 等級銅帶／銅線 遮蔽 單芯電力電纜				
IXSU-F-4121	OXSU-F-4121	30-95	16.8-22.8	30
IXSU-F-4131	OXSU-F-4131	100-240	20.7-30.4	38
IXSU-F-4141	OXSU-F-4141	250-400	27.7-35.6	53
IXSU-F-4151	OXSU-F-4151	500-800	33.1-44.5	70
25KV 等級銅帶／銅線遮蔽單芯電力電纜				
IXSU-F-5121	OXSU-F-5121	22-60	17.9-23.4	30
IXSU-F-5131	OXSU-F-5131	70-185	21.9-32.6	53
IXSU-F-5141	OXSU-F-5141	200-380	27.4-37.8	70
IXSU-F-5151	OXSU-F-5151	400-800	35.1-46.9	88
35KV 等級銅帶／銅線 遮蔽 單芯電力電纜				
IXSU-F-6131	OXSU-F-6131	38-95	24.5-32.0	38
IXSU-F-6141	OXSU-F-6141	100-250	30.8-42.8	53
IXSU-F-6151	OXSU-F-6151	300-500	42.6-53.4	70
1. 以上組件並”不”包含壓接端子。 2. 標準包裝是每一個硬紙盒內裝三組單芯電纜頭組件。				